



ООО «ЮГМК ЛЛМЗ»

91000, г. Луганск, ул. Ленина, 195 Тел. +38 0642 343 110, +38 0642 343 111
 Уполномоченное лицо на территории РФ ООО «ЭСС»
 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 47, офис 3, Тел. +7(977)449-30-62




РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ

ГОСТ 31311-2005

ПАСПОРТ

- Модель радиатора – МС-140 М4 500-1,2.
- Количество секций в радиаторе – 2-7.
- Номинальный тепловой поток 1 секции – 0,151 кВт.
- Резьба ниппельного отверстия – G1¼-B.
- Максимальное рабочее давление теплоносителя – 1,2 Мпа (12 кгс/см кв.).
- Радиатор испытан гидравлическим давлением – 1,8 Мпа (18 кгс/см кв.).
- Максимальная температура теплоносителя – 130°C.
- Собранные радиаторы имеют грунтовое покрытие.

Радиатор предназначен для эксплуатации в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения.

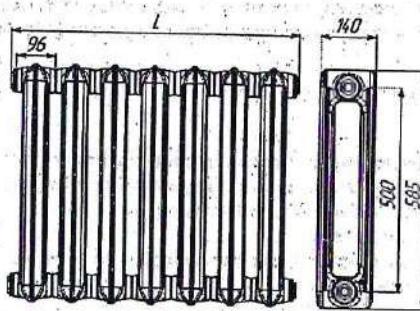

Комплектность				Пробок, шт.	Номинальный тепловой поток, кВт	Длина радиатора (L), мм	Масса, кг
Секций, шт.	Ниппелей, шт.	Прокладок ниппельных, шт.	Ниппельных, шт.				
7	12	12			1,057	705	41,50
6	10	10		2 шт. с отверстием и 2 шт. глухие	0,906	608	35,70
5	8	8			0,755	511	29,80
4	6	6			0,604	414	24,00
3	4	4			0,453	317	18,10
2	2	2			0,302	220	12,30

Формула для расчет теплового потока, при условиях, отличных от нормативных:

$$q = q_{ny} \times F(\Delta t)$$

где q_{ny} – номинальный тепловой поток секции радиатора, Вт, определенный при нормативных условиях согласно ГОСТ 31311-2005 и ГОСТ Р 53583-2009:

температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в радиаторе и температуры воздуха в изотермической камере) $\Delta t=70^{\circ}\text{C}$, расходе теплоносителя через прибор $M_{\text{пр}}=0,1 \text{ кг/с}$ (360 кг/ч) при его движении по схеме «сверху-вниз» и барометрическом давлении $B=1013,3 \text{ гPa}$ (760 мм рт. ст.); $F(\Delta t)$ – усредненный поправочный коэффициент для другого температурного напора отличного от нормативных условий;

Δt – температурный напор, рассчитывается по формуле:

$$\Delta t = \frac{T_{\text{под}} + T_{\text{бар}}}{2} - T_{\text{ном}}$$

где $T_{\text{под}}$ – температура теплоносителя на входе в радиатор, $^{\circ}\text{C}$;

$T_{\text{бар}}$ – температура теплоносителя на выходе в радиатор, $^{\circ}\text{C}$;

$T_{\text{ном}}$ – температура воздуха в помещении, $^{\circ}\text{C}$.

Δt	20	30	40	50	60	70	80	90
$F(\Delta t)$	0,19	0,33	0,48	0,64	0,82	1	1,19	1,39

МОНТАЖ

- Монтаж отопительных радиаторов в системах отопления должны производить организации, имеющие Лицензию на выполнение данных работ.
- Монтаж радиаторов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их работоспособность и герметичность соединений в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке.
- Перед установкой радиаторов необходимо произвести подтяжку ниппельных соединений, ослабление которых возможно при транспортировке.
- При монтаже потребителю необходимо обеспечить герметичность соединения секций радиатора с проходными и глухими пробками, применяемые прокладочные материалы должны обеспечивать герметичность соединений.
- Пробку затягивать с усилием 6-8 кгс/м.
- При перегруппировке радиаторов должны применяться прокладочные материалы, обеспечивающие герметичность соединений, с последующим испытанием на герметичность.
- Для обеспечения максимальной теплоотдачи радиатор должен быть установлен на расстоянии минимум 3 см от стены, 10 см от верхней поверхности, при установке в нише или при наличии полок, 12 см от пола.
- Установка производится из расчета 4-7 секций на четыре кронштейна (два сверху, два снизу), более семи секций не рекомендуется, так как могут не выдержать ниппельные соединения. Максимальное количество секций в одной печи 10 штук, из расчета на каждые пять секций 2 кронштейна.
- Радиатор поставляется без упаковки, перед монтажом удаление упаковки не требуется.
- Для возможности демонтажа и регулировки радиатора на подающий и обратный трубопровод устанавливается запорная или запорно-регулирующая арматуру. Для удаления воздуха из радиатора в верхний коллектор обязательно установка крана Маевского или автоматического воздухоотводчика. Для удаления воздуха через кран Маевского необходимо периодически (несколько раз в год) вручную сливать его с помощью специального ключа.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Запрещается бросать и подвергать ударам.
- Радиаторы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительный, так и в межотопительный периоды. Слив теплоносителя из систем отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 дней в течение года.
- Возникновение гидроудара в системе отопления не допускается.
- В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с pH от 5 до 11. Качество сетевой воды должно соответствовать требованиям РД 34.20.501 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ).
- Рекомендуемые требования к материалам и качеству трубопроводов для подвода теплоносителя в радиатор согласно СНиП 3.05.01-85, СНиП 41-01-2003, СНиП 41-102-98 или другими нормами, утвержденными на территории эксплуатации прибора.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации радиаторов 2 года со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения, при соблюдении требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации.
- Гарантийный срок хранения – 3 года со дня отгрузки радиаторов со склада изготовителя.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие радиаторов ГОСТ 31311-2005 при соблюдении условий транспортирования, монтажа и эксплуатации.

ПРИЕМКА ОТК

Количество отгруженных кВт _____

Начальник ОТК

Дата отгрузки «_____» 20 ____ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮГМК ЛУГАНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ДЛЯ ПАСПОРТОВ И СЕРТИФИКАТОВ